

## 1.- GESTIÓN GERENCIAL:

**1.1.- GESTIÓN DE GERENCIA:** En el mes de Mayo, se ha podido efectuar los recorridos durante la emergencia Sanitaria, a fin de dar continuidad al servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

- Se ha podido dar el acompañamiento a los diferentes grupos de trabajo operativo.
- Se ha desplegado recursos para poder ubicar tanques en las zonas estratégicas de la ciudad para que la ciudadanía pueda proceder al lavado de manos mitigando el riesgo de contagio.
- Se ha realizado el seguimiento y monitoreo en el centro de Operaciones SCADA.
- Se ha brindado el acompañamiento al GADMA en las zonas de los mercados de la ciudad, Mercado Mayorista, Centro de Transferencia de Unamuncho



## 2. GESTIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

En la sección de mantenimiento de agua potable - zona urbana en el mes de mayo de 2020 se realizó las siguientes labores o actividades:

- Mantenimiento de redes de agua potable de la zona centro en los diferentes turnos mañana, tarde y noche.
- Mantenimiento de taponamientos de agua potable.
- Mantenimiento de vertientes de Pataló, Tilulúm, Quindibana, La Tunja, El Sueño, La Machachena y Curiquingue.
- Recorrido de mantenimiento de bocatoma H. Pelileo, Juan B. Vela y San José.
- Desagüe de hidrantes en la red de El Sueño y La Floresta.
- Lavado y desinfección de tanques de reserva en Apatug.
- Trabajos de limpieza y mantenimiento en la captación Chiquihurco.
- Trabajos de mantenimiento de cunetas sector de Chiquihurco.
- Limpieza de desagüe de desarenador en planta Tilulúm.
- Lavado y desinfección del tanque de reserva (1) de Huachi Chico.

Debido a la emergencia sanitaria y por la cantidad de reportes de taponamientos de agua potable recibidos el personal de mantenimiento de taponamientos de agua potable labora pasando un día (lunes, miércoles y viernes). Turnos de fin de semana se labora normalmente de acuerdo al calendario. Turnos de la mañana, tarde y noche laboran normalmente. A este personal se le provee de mascarillas, overol reusable, gafas y guantes de látex.

### 2.1.- SISTEMAS DE AGUA POTABLE URBANO:

La Jefatura de Agua Potable Zona Rural, tiene como objetivo principal el mantenimiento de las redes de conducción, impulsión y distribución de todas las Parroquias Rurales del Cantón Ambato que tiene competencia la Empresa Pública Municipal Agua Potable y Alcantarillado las mismas que están divididas en dos zonas por su ubicación geográfica en Nor-Occidental y Sur-Oriental, las mismas que son atendidas con su respectivo personal operativo como se indica a continuación.

AGUA POTABLE ZONA RURAL			
ZONA	PARROQUIA	PERSONAL	EQUIPO
SUR	PILAHUIN	1 CONTRAMESTRE	1 VEHICULO
	JUAN B. VELA	1 CHOFER	
	SANTA ROSA	3 PLOMEROS	
	HUACHI GRANDE	3 AUXILIARES DE	
	JUAN MONTALVO	CUADRILLA	
	PISHILATA		
NORTE	CUNCHIBAMBA	1 ING. CIVIL	2 VEHICULOS
	UNAMUNCHO	1 CONTRAMESTRE	
	AUGUSTO N	2 CHOFERES	
	MARTINEZ	7 PLOMEROS	
	ATAHUALPA	6 AUXILIARES DE	
	IZAMBA	CUADRILLA	
	JEFE AP zona rural	1 VEHICULO	



INFORME EJECUTIVO N° 006-2020  
FECHA: 31 DE MAYO DEL 2020

Las actividades en el mes de mayo debido a la EMERGENCIA SANITARIA dictaminada por el Gobierno Nacional y el COE, por la pandemia del COVID-19, se ha realizado un cuadro de trabajo del personal de mantenimiento de la zona rural, con el fin de mantener menos expuestos a los trabajadores por cuestiones de contagio.

El personal de mantenimiento a cargo de la zona rural ha recibido como dotación para seguridad epidemiológica e industrial un TRAJE ANTI FLUIDO COLOR AZUL – GAFAS – MASCARILLAS.

En reunión de planificación con la dirección del DOM mediante teletrabajo, para enfrentar la emergencia sanitaria para el cambio de SEMAFORO en AMARILLO sea mantenido el número de trabajadores y choferes con sus unidades a disposición de la Zona Norte y Sur, para mantener operatividad debido a las emergencias en cada zona

Con el cambio de semaforización el consumo de agua potable en la zona rural, se ha venido incrementando siendo necesario la utilización del tanquero de la Emapa para la distribución por reparto en los lugares y/o sectores donde tenemos déficit de servicio en la Zona Norte, Sectores como Quillán Loma Alto y el Pisque alto San José

Dotación de agua por tanqueros.

TANQUERO	SECTORES	NUMERO DE VIAJES 12 M3	FECHA
EP-EMAPA-A	Quillán Alto	2	mayo /2020
	El Pisque San José	1	
TOTAL		3	2 DIAS


Reportes atendidos en la Zona Rural mayo 2020.

ATENCION REPORTES ZONA SUR

total reporte atendidos	92
-------------------------	----

ATENCION REPORTES ZONA NORTE


total reporte recibidos	115
-------------------------	-----

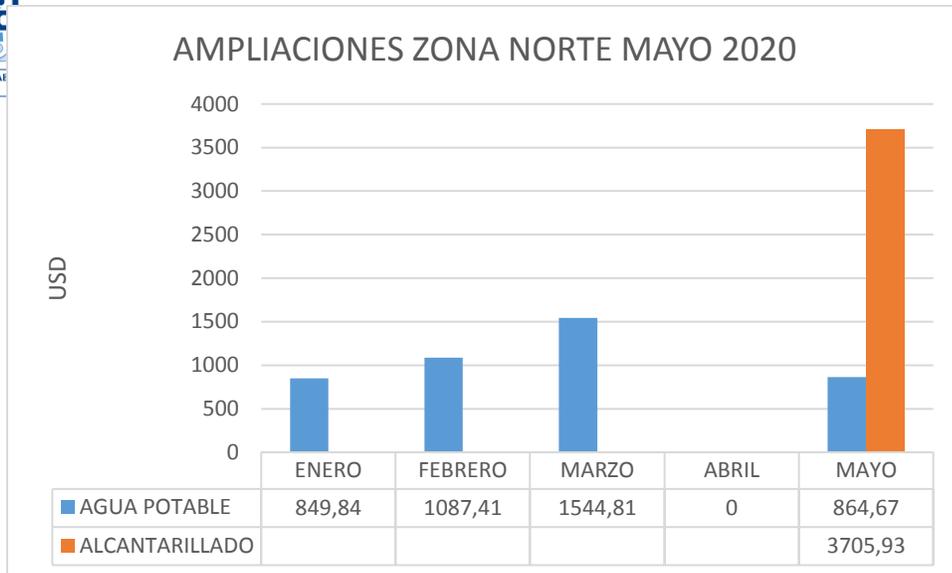

**Nota. - En abril no hay intervención en ampliaciones de red, por la Emergencia Sanitaria.**



Ésta es la Gestión de la Empresa en el mes de Mayo del 2020, agradeciendo el apoyo del equipo Directorio y la confianza del Señor Alcalde Dr. Javier Francisco Altamirano Sánchez.

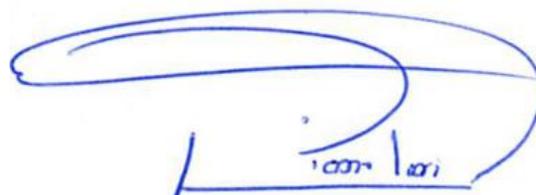

ING. RICARDO GERMÁN LÓPEZ VARGAS  
GERENTE GENERAL DE LA EP-EMAPA-A

